




Udskiftning af Vindmøller ved Pøl

Februar 2022


Afstandskrav – 150 m høje møller

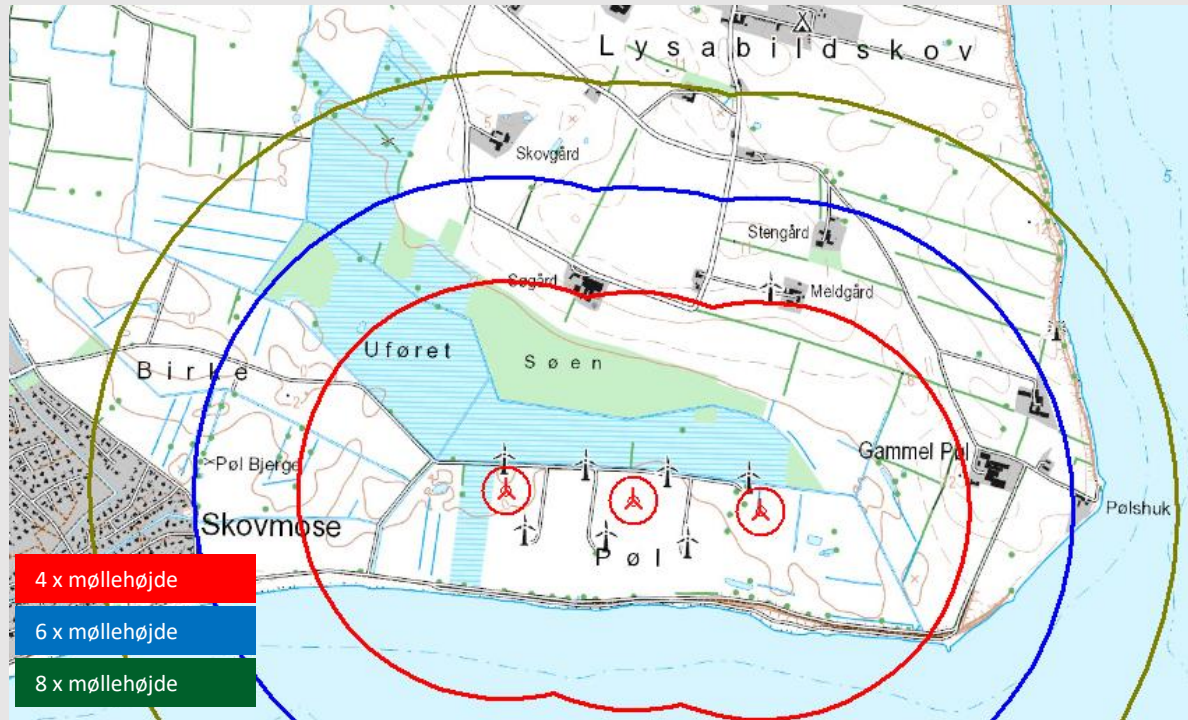

Vindmøller ved Pøl – 150 m:

- 3 nye Vindmøller
- Op til 150 m totalhøjde
- Afstandskrav
 - 0-600 m - Ingen Beboelse
 - 600-900 m - Salgsoptioner/Værditab
 - 900-1.200 m - VE Bonus / Værditab
- Støjkrav
 - - 42/44 dB(A) ved 6/8 m/s
- Skyggekast
 - Max 10 timer om året

Afstandskrav – 180 m høje møller

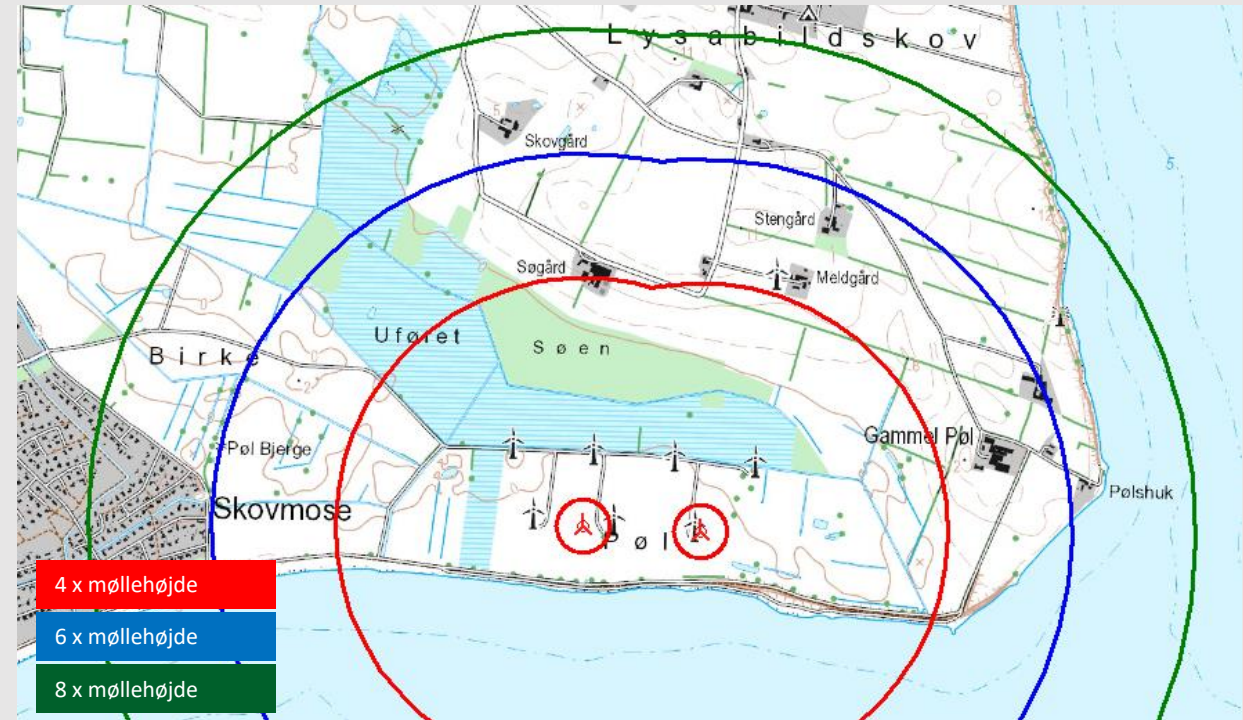


Vindmøller ved Pøl – 180 m:

- 2 nye Vindmøller
- Op til 180 m totalhøjde
- Afstandskrav
 - 0-720m - Ingen Beboelse
 - 720-1.080m - Salgsoptioner/Værditab
 - 1.080-1.440m - VE Bonus / Værditab
- Støjkrav
 - - 42/44 dB(A) ved 6/8 m/s
- Skyggekast
 - Max 10 timer om året

Støj Vindmøller (6 m/s) – 150 m høje møller



Støj Vindmøller (6 m/s) – 180 m høje møller

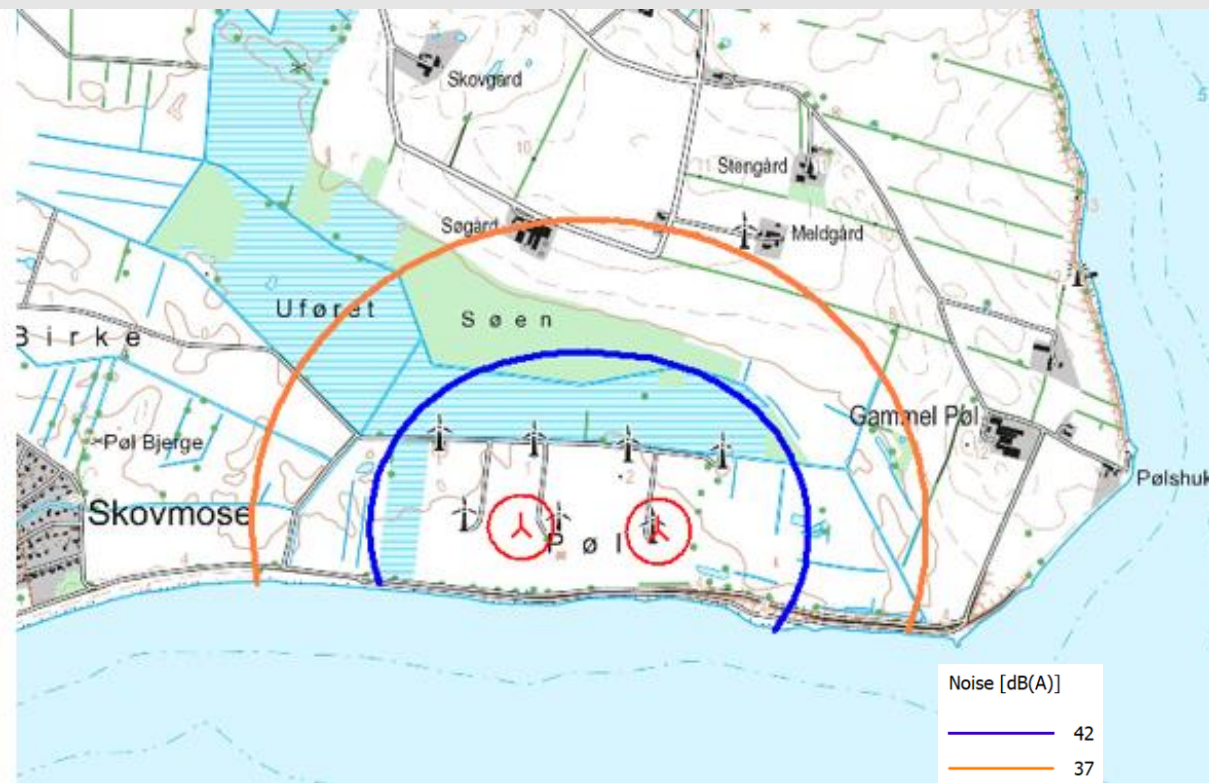

Skyggekast – 150 m høje møller




Skyggekast – 180 m høje møller



VE – Ordninger:

- Salgsoptionsordningen
- Værditabsordningen
- VE-Bonus
- Grøn-Pulje (125.000 kr. pr. MW)
 - 1.575.000 kr (150 m) / 1.550.000 kr (180 m)

Boligejere indenfor afstandscirkel – 600-900 m (150 m høje møller)

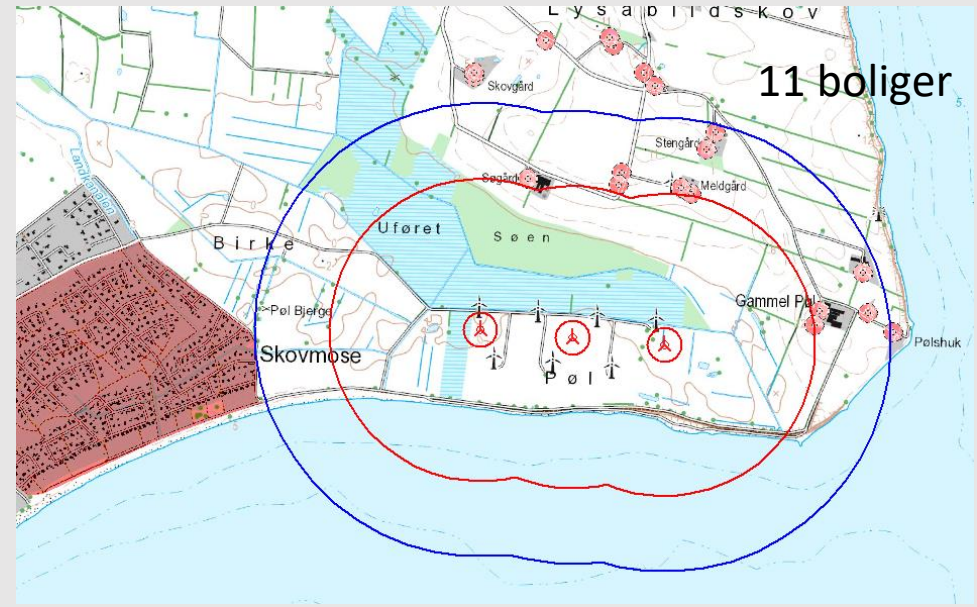

Boligejere indenfor afstandscirkel – 720-1.080 m (180 m høje møller)

